

Entkopplungsschläuche für x-change® dynamic (W40391)

Lieferumfang:



2 Stück
Anschlusschläuche DN 32



2 Stück
Rotguss T-Stück



2 Stück
Reduzierung
R11/4 - Rp1



2 Stück
Reduzierung
R1 - Rp1/2



2 Stück
Hahnenlüfter

Beschreibung

Die Entkopplungsschläuche (W40391) sind für die Installation der x-change® dynamic Wärmepumpe bestimmt und trennen flexibel die Wärmepumpe von dem eigentlichen im Objekt verbauten Heizungsanlage.



Information


- Nachdem Sie mit der Montage fertig sind, entsorgen sie das Verpackungsmaterial entsprechend lokaler Vorschriften. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.

Montage:

- Trennen Sie das Set mit den Entkopplungsschläuchen in einzelne Teile.
- Versehen Sie alle Gewindeanschlüsse und die Anschlussstutzen der Wärmepumpe mit geeignetem Dichtungsmaterial
- Montieren Sie die Fittinge auf die Entkopplungsschläuche wie in der Abbildung auf der nächsten Seite dargestellt.
- Montieren Sie die Entkopplungsschläuche mit den Fittingen zuerst an den entsprechenden Anschlüssen der Wärmepumpe wie in der Abbildung auf der nächsten Seite dargestellt.
- Überprüfen sie vor der Inbetriebnahme alle Verbindungen auf Dichtigkeit.
- Dämmen Sie die Entkopplungsschläuche und alle weiteren Verbindungsleitungen mit einer geeigneten Wärmedämmung, gemäß der gültigen EnEV.

Entkopplungsschlauch
mit Entlüftungsventil
Rücklauf

Entkopplungsschlauch
mit Entlüftungsventil
Vorlauf

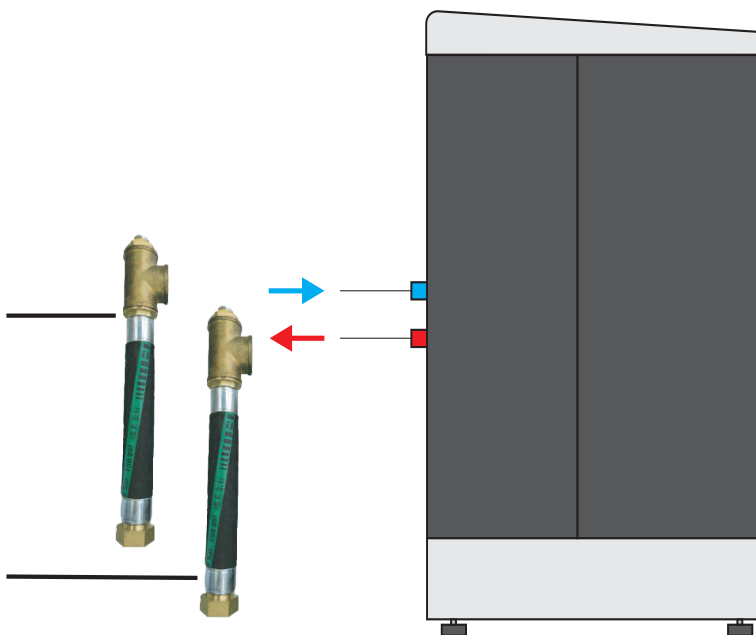

Hinweis

- Bitte beachten Sie, dass es bei der Montage der Entkopplungsschläuche zu keinem Verdrehen bzw. Verwinden des Anschlussschlauches kommt.



Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0
Fax +49 9931 3075
www.kermi.de
info@kermi.de

